


АО «Спецпожинжиниринг»

Набор для установки извещателя пламени «СПАРК»
на трубу 2 дюйма

ИНСТРУКЦИЯ

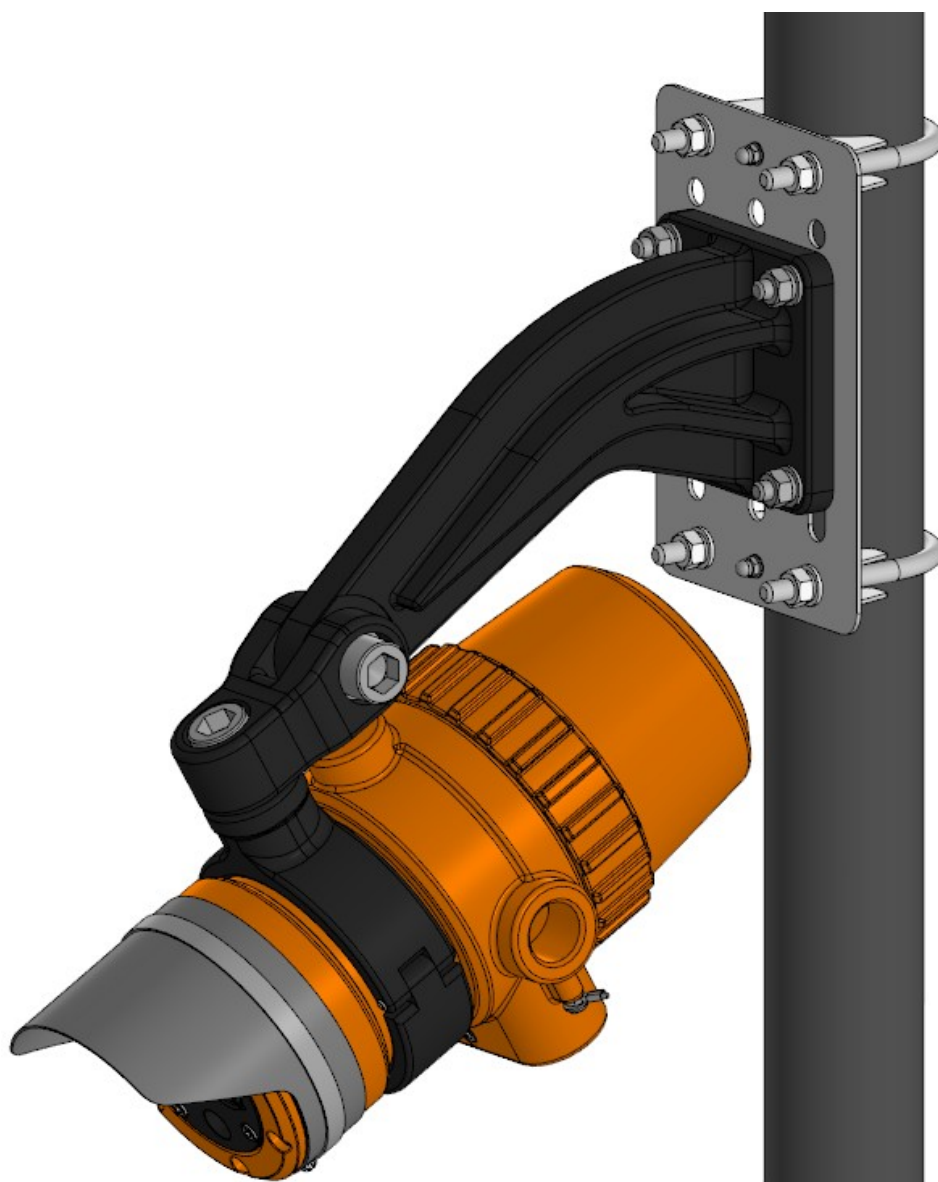

Москва, 2024 г.

Данная Инструкция распространяется на «Набор для установки извещателя пламени «СПАРК» на трубу 2 дюйма» (далее – Набор для монтажа или монтажный набор).

Набор для монтажа извещателя пламени «СПАРК» предназначен для применения совместно с Извещателем пожарным пламени «СПАРК» производства АО «Спецпожинжиниринг».

В настоящей Инструкции содержатся рекомендации по монтажу извещателя пламени, транспортированию и хранению.

Комплект поставки монтажного набора

- 1) Пластина монтажная – 1 шт.
- 2) Болт DIN 933 A2 M4x10 – 2 шт.
- 3) Болт DIN 933 A2 M8x30 – 4 шт.
- 4) Гайка шестигранная DIN 934 A2 M8 – 4 шт.
- 5) Гайка колпачковая DIN 1587 A2 M4 – 2 шт.
- 6) Шайба гровер DIN 127 1.4310 B 8 – 8 шт.
- 7) Шайба гровер DIN 127 B 4 – 2 шт.
- 8) Шайба плоская DIN 125 A2 4 – 2 шт.
- 9) Шайба плоская DIN 125 A2 8 – 12 шт.
- 10) U-Хомут 60мм M8 - 2 шт.

Изображение позиций см. на рис.1 и рис.2.

Монтаж

Изображение монтажного набора см. на рис. 1 и рис.2.

- 1) Выбрать место установки монтажного набора
- 2) Монтажную пластину поз.1 закрепить на трубе при помощи Хомута поз.10 и комплекта крепежных элементов, входящих в состав хомута.

Не допускается проворачивание хомута вокруг оси трубы и скольжение по ней.

- 3) Извещатель пламени и монтажный кронштейн (в комплект поставки монтажного набора не входит) закрепить на монтажной пластине при помощи болта поз.3, гайки поз.4, шайб поз.6 и поз.9.

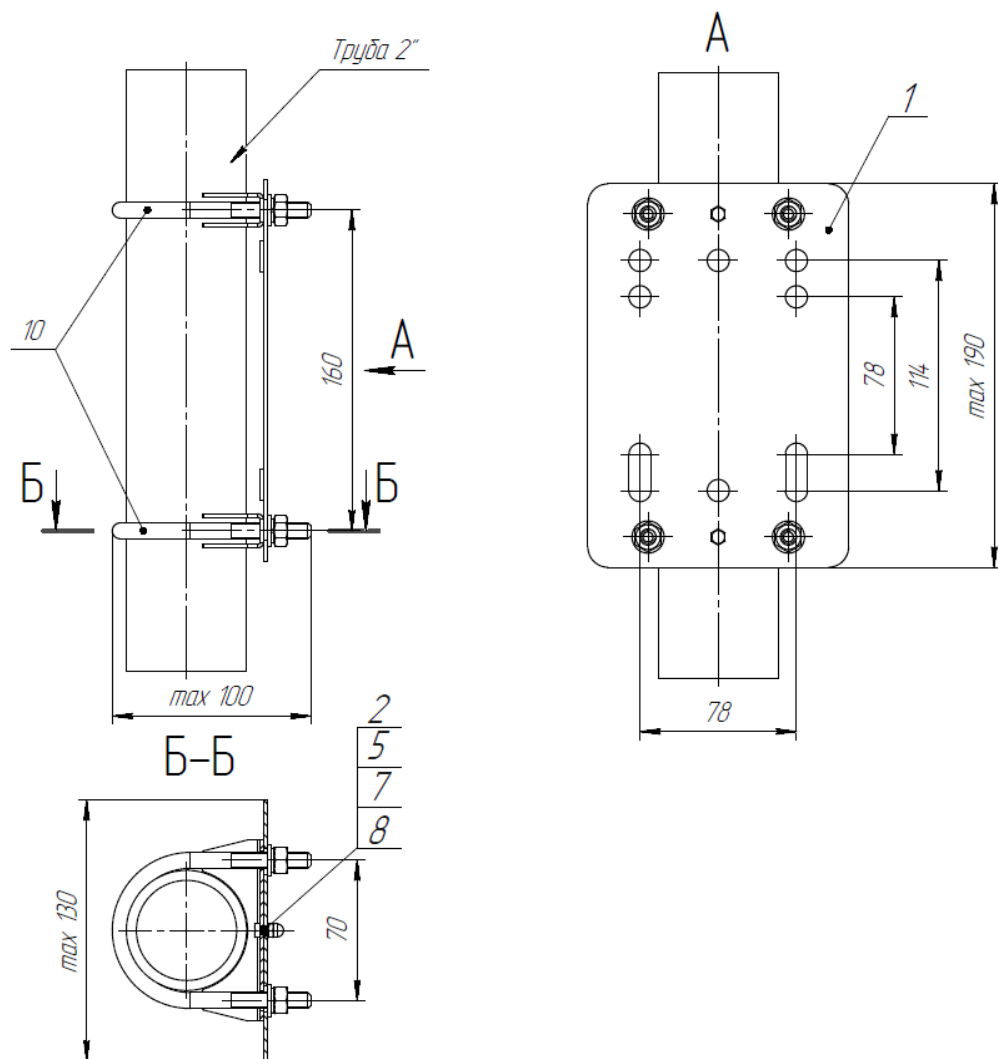


Рис.1 – Общий вид монтажного набора

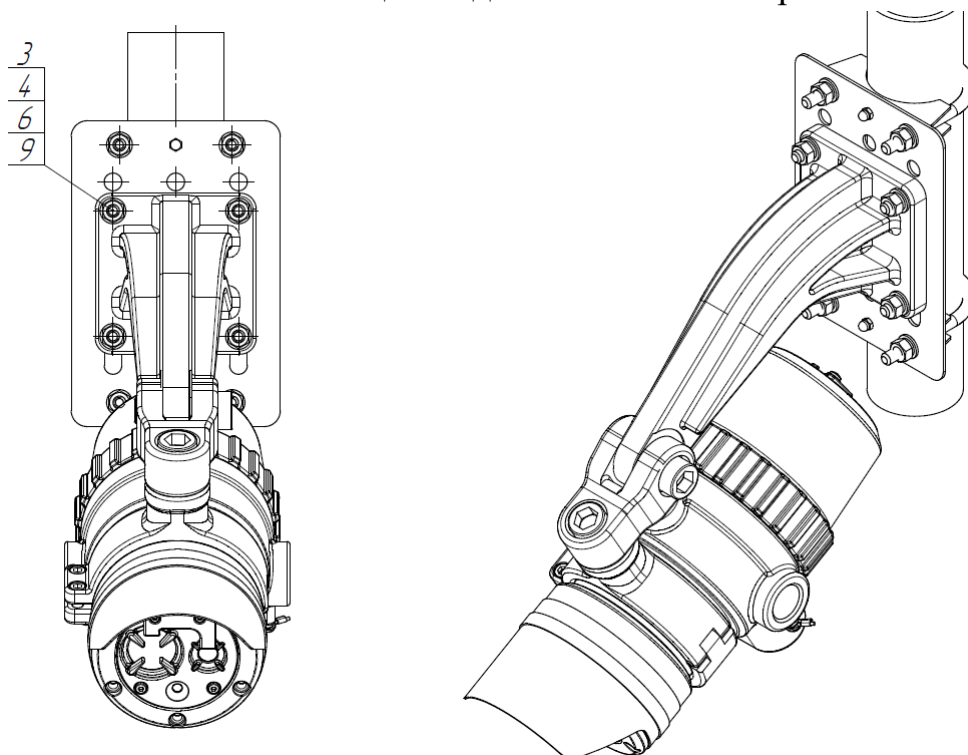


Рис.2 – Изображение установки извещателя пламени «СПАРК»

Гарантия

Гарантийный срок: 18 месяцев с даты продажи, при соблюдении указанных в настоящем документе условий эксплуатации, при защите от механических ударов и повреждений.

Срок службы набора – не менее 15 лет с даты изготовления.

Транспортирование и хранение

Монтажный набор в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.). Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69. Хранение монтажного набора в упаковке для транспортирования на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения в упаковке без переконсервации должен быть не более 18 месяцев со дня изготовления.